

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उधम)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,

बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसिटी बोर्ड कोलोनी,

टी. आर. डब्लू भवन के नजदीक, पोस्ट+थाना-शास्त्रीनगर

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पटना-८०००२३

SPEED POST

दिनांक: 30.06.2020

संदर्भ: PG/ER-I/RHQ/RTI-250/2020-21/

सेवा में,

श्री मनोज कुमार सिन्हा,

ई.सी.28, ए.डी.ए. कोलोनी नैनी प्रयागराज,

नैनी प्रयागराज, प्रयागराज-211008(यू.पी.)

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

महाशय

आपके द्वारा ईमेल रजि.न. RTI/2019-20/19295 & PGCIL/R/E//20/00208 दिनांक-

04.06.2020, आर.टी.आई. अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हेतु आवेदन दिया

गया था, का संदर्भ लें। जिसकी मूल प्रति दिनांक-05.06.2020 को पावरग्रिड,

पू.क्षे.1,आर.टी.आई.विभाग, पटना को प्राप्त हुआ था। सम्बंधित विभाग पावरग्रिड, पू.क्षे.1

पुसौली सब-स्टेशन को सूचना/ उत्तर प्राप्त के लिए अग्रसारित किया गया था। सम्बंधित

कार्यालय के द्वारा दिनांक-29.06.2020 को अनुलग्नक-क-(पेज न.1/4 से 4/4) तक, के रूप

में सूचना/उत्तर प्राप्त हुआ है। जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अनुलग्नक-क-(पेज न.1/4

से 4/4) तक, आपको अग्रसारित किया जा रहा है।

"First Appellate Authority Address:-

Sh.A.K. Maiti,

Chief General Manager(I/C),ER-I,


Power Grid Corporation of India Ltd.,

BSEB Colony, Near TRW Centre,

At.+PO.Shashtri Nagar,Patna-800023 (Bihar).

सधन्यवाद।

भवदीय


(एम.के.अग्रवाल)

वरि.महाप्रबंधक (वाणिज्य) एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्न:अनुलग्नक-क-(पेज न.1/4 से 4/4)

अनुसन्धक-क-पैजा-1/4

प्रेषक : उय महाप्रबन्धक (टीएलसी) पुसीली

सेवा मे : बरिष्ठ महाप्रबन्धक
वाणिज्य एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
RHQ पटना

सन्दर्भ: ER-1/PSL/RCLW/TLL/K-5/159 दिनांक - 29/06/2020

विषय: 132KV D/C जियोनाथपुर-सोननगर पारेषण लाइन के अंतरगत आने वाले कुदरा-सोननगर भाग मे पड़ने वाले ग्राम मोकर के रहने वाले कास्तकार द्वारा RTI के माध्यम से लाइन संबन्धित मागी गई जानकारी संलम कर प्रेषित करने के संबंध मे।

आपके पत्रांक संख्या PG/ER-1/RHQ/RTI-250/2020-21/127/150 दिनांक 05/06/2020 के तहत संबन्धित दस्तावेज संलम कर आपके पास अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलमक: यथोपरी

भवदीय
(विनोद कुमार) 06/06/2020

विषय - आप के द्वारा सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी प्रेषित करने के संबंध में

सन्दर्भ संख्या - RTI Registration No -PGCIL / R / E/ 20/00 208 DT-4/6/2020

उपरोक्त संदर्भित पत्रांक संख्या के तहत RTI के माध्यम से मांगी गयी जानकारी का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है

Question 1) Pusauli Grid to high voltage Transmission Tower which is located in the village sikaroli Block Sheosagar its extended supply has been made on the land of which person or landholder.

Answer 1) पुसौली ग्रिड से संबंधित कोई भी लाइन का निर्माण कार्य आज की तिथि में पावर ग्रिड द्वारा संपादित नहीं हो रहा है जिसके फलस्वरूप पुसौली ग्रिड से संबंधित किसी भी तरह की सूचना आप को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। लाइन में भूमि अधिग्रहण का कोई प्राविधान नहीं है जिसके वजह से कार्य करने से पूर्व लाइन में पड़ने वाली संबंधित भूमि का प्लॉट न एवं खसरा न लिया जाना आवश्यक नहीं होता है। लाइन में पड़ने वाली संबंधित भूमि का प्लॉट न एवं खसरा न कार्य संपादन के दौरान लिया जाता है।

Question 2) Provide the complete details of whom the tender has been approved for carrying out the work,& Providing the layout of the Transmission.

Answer 2) उक्त लाइन में कार्य संपादित कर रही एबिंसी का संबंधित दस्तावेज(अनुलग्नक क) एवं पारेषण लाइन का खाका संलग्न (अनुलग्नक ख) कर प्रेषित है।


A. K. Rai
अधीक्षक (Manager)
पावरग्रिड, कर्मचारी
Powergrid Karmchary



Contract Agreement

for

Package - TW01 for execution of 132 kV D/C Transmission Line from Jeonathpur (Mughalsarai) to Sonenagar via Karamnasa TSS, Kudra TSS & Sonenagar TSS and new 132/25 kV Substation (TSS) at Karamnasa, Sonenagar & Gaya including bays at Gaya GSS etc. under Consultancy services to East Central Railway

[executed between Power Grid Corporation of India Ltd., New Delhi and M/s. R S Infraprojects Pvt Ltd, New Delhi]

VOLUME - A

of

Contract Agreement No.


CC-CS/840-ER1/TW-3782/3/G3/CA/8749

Contents:

- Contract Agreement
- NOA dated 08/10/2018


A. K. Rai
उपबंधक / Manager
पावरग्रिड, कर्मनसा
Powergrid, Karamnasa

31/05/76 - क. के - 4/4

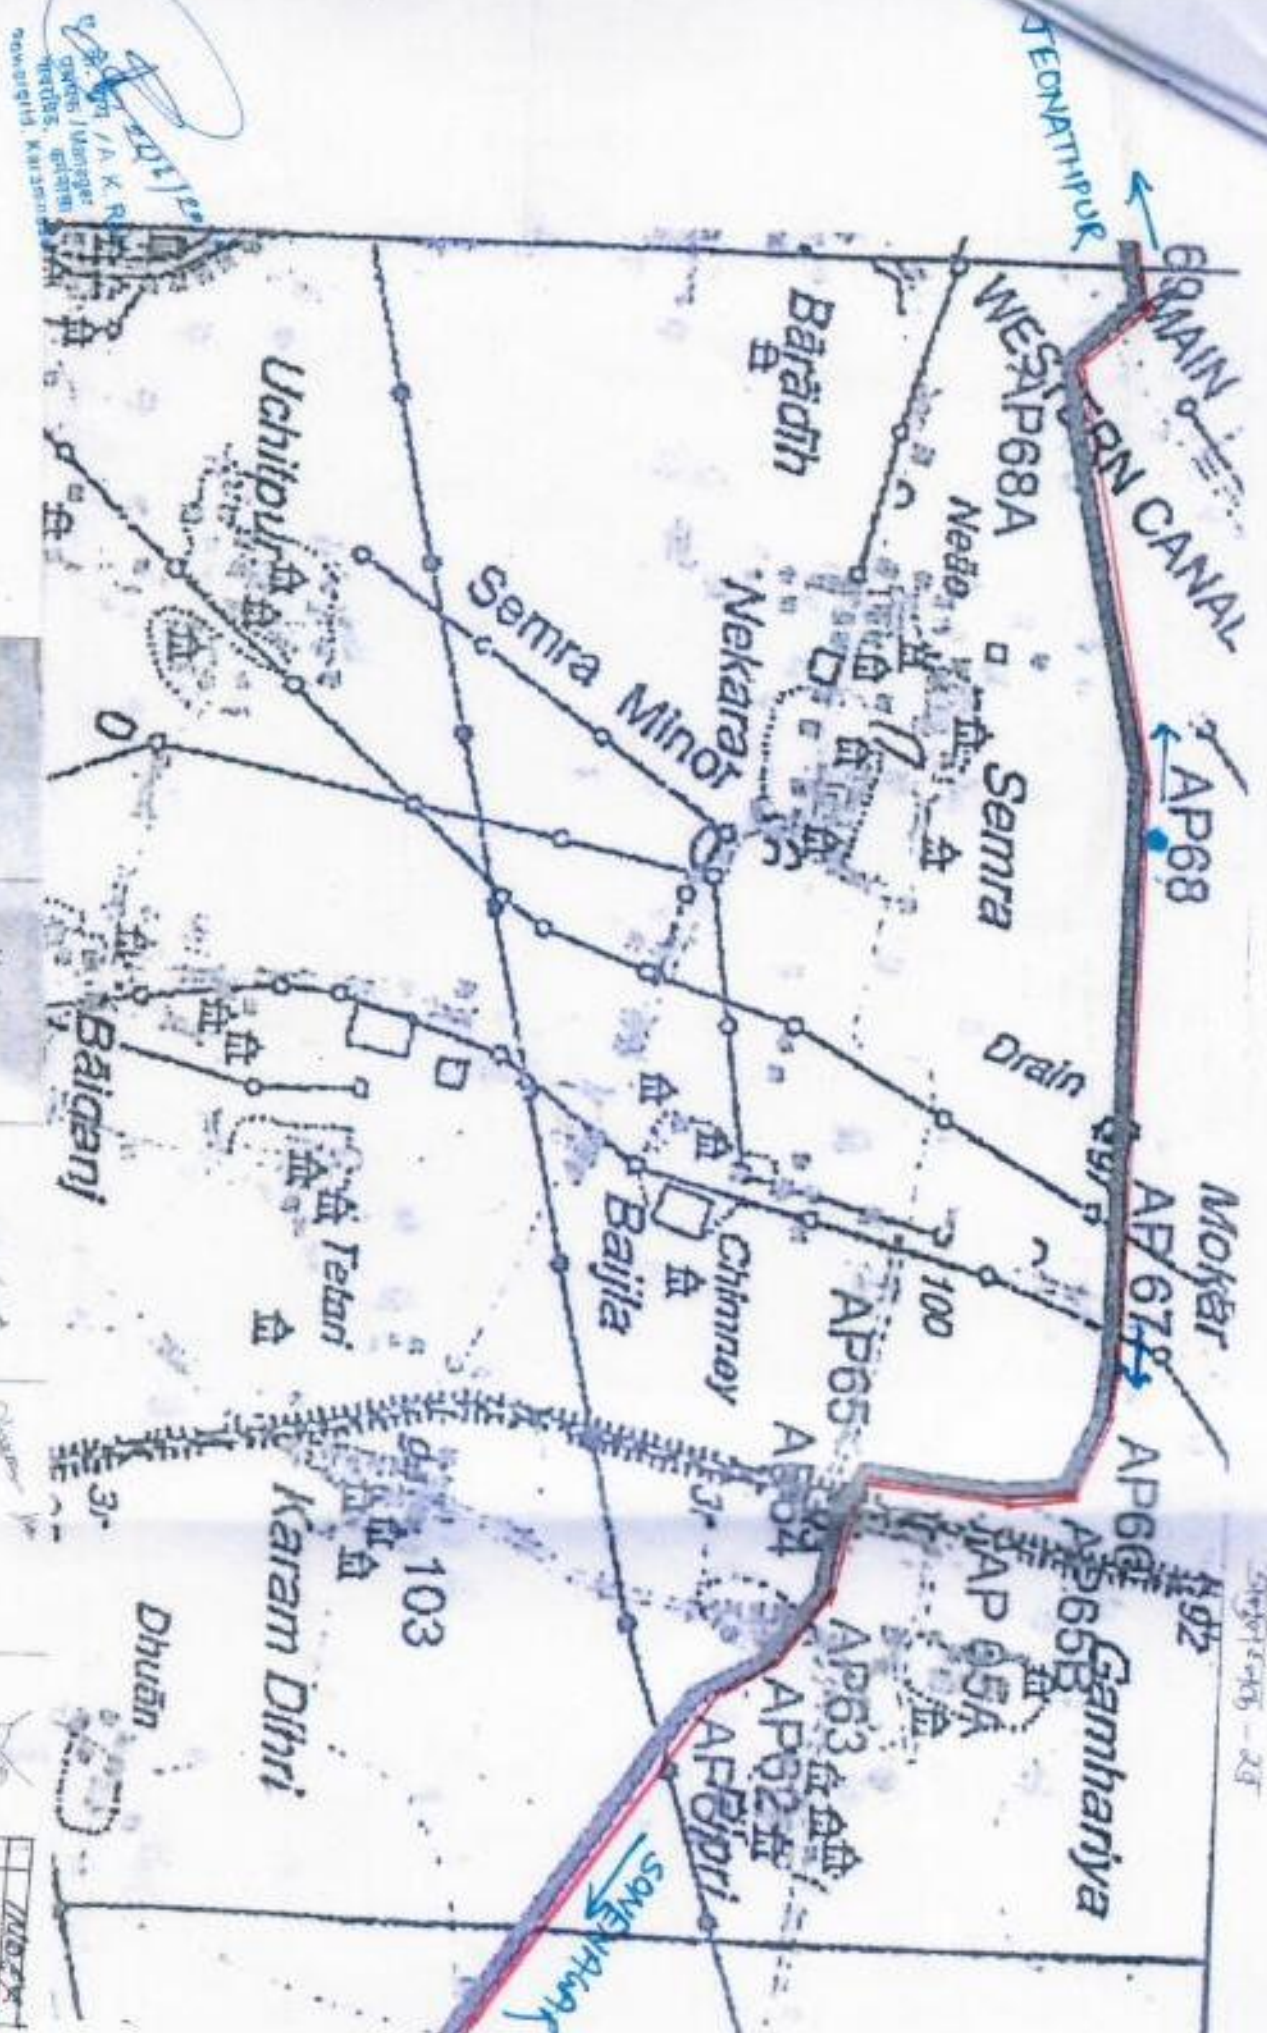

31/05/76 - 2/2